
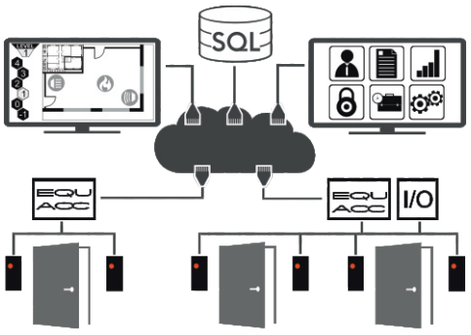


EQU ACC

Urządzenie:

EQU -M480

Moduł rozszerzeń (8 wejść)

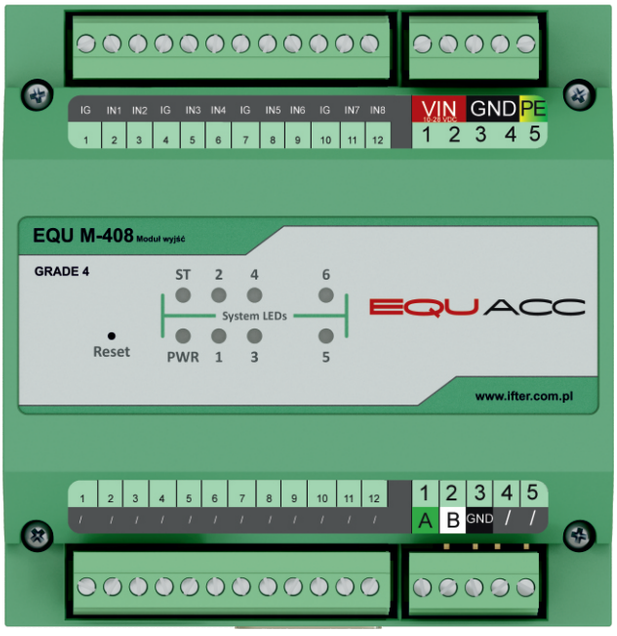

CE RoHS

Dane techniczne:

Wejścia:	8 (konfigurowalne)
Połączenie z kontrolerem:	RS 485
Zasilanie:	10 - 28V DC
Wymiary:	123 x 120 x 50 mm
Obudowa:	DIN-35
Środowisko pracy:	-10°C…+40°CII

Charakterystyka urządzenia:

EQU-M480 jest modułem rozszerzeń o dodatkowe wejścia dla kontrolerów kontroli dostępu serii EQU-K400, spełniających najwyższą czwartą klasę ochrony według europejskiej normy EN 60839-11-1:2013. Moduł posiada 8 wejść kontrolnych parametrycznych (1kΩ - otwarcie, 2kΩ - zamkniecie, obwód zwarty lub rozwarty – sabotaż).

Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN35 w dowolnej obudowie spełniającej IP4x według IEC60529 oraz IK04 według IEC62262.

Komunikacja z kontrolerem odbywa się po RS485 szyfrowanym protokołem komunikacyjnym. System posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowaną podmianą modułu oraz podłączenia się nieautoryzowanego do magistrali.

Komunikacja miedzy kontrolerem a modułem jest podzielona na cyklicznie sesje. Czas miedzy sesjami jest mniejszy niż 5ms i nie wpływa na pracę kontroli dostępu.

Każda sesja połączenia modułu z kontrolerem (sesja obejmuje 65tys. pakietów) podzielona jest na etapy: nawiązanie połączenia z autoryzacją, uzgodnieniem kluczy szyfrujących i weryfikacji urządzenia odbywa się przy szyfrowaniu AES256. Po nawiązaniu komunikacji transmisja jest utrzymywana przy szyfrowaniu AES128 ze zmiennym kluczem szyfrowania. Po zakończeniu sesji otwierana jest kolejna sesja z uzgodnieniem nowych kluczy szyfrowania.

Na magistrali RS485 obsługiwanej przez kontroler można podłączyć do 32 modułów dowolnego typu serii EQU-M400.

Moduł nie posiada przełączników konfiguracyjnych i jest w pełni konfigurowany przez kontroler. Wyjścia modułu mogą być sterowane w ramach standardowych funkcji kontroli dostępu (np. sterowanie ryglem, sygnalizatorem, uzbrojeniem systemu alarmowego), oraz sterowań wynikających z realizacji harmonogramów i skryptów w kontrolerze. Każde wyjście posiada styki COM – wejściowy, oraz styki sterowane NO i NC. Dzięki czemu nie wymaga to zmiany konfiguracji w przypadku konieczności zmiany polaryzacji sterowania.


Wejścia kontrolne parametryczne pozwalają na wykrycie sabotażu pomiędzy elementem kontrolnym a modułem. Pozwalają na monitorowanie standardowych wejść kontroli dostępu (np. czujnik otwarcia drzwi, przycisk wyjścia, styk kontrolny przycisku ewakuacyjnego, czujnik sabotażowy, monitorowanie stanu uzbrojenia alarmowego), oraz monitorowań wynikających z działania skryptów w kontrolerze.


Na czas przesyłania nowej konfiguracji do modułu realizowana jesd dotychczasowa konfiguracja, dzięki czemu aktualizacja konfiguracji nie wpływa na działanie kontroli dostępu.

Moduł jest zasilany napięciem stałym od 10 do 28VDC dzięki czemu na jednym zasilaczu można zasilić wszystkie urządzenia elektroniczne nawet na znaczne odległości (przy wykorzystaniu zasilania 24VDC).

Na magistralach RS485 posiada zabezpieczenie do 600W(10/1000 µs).

Urządzenie - rysunek:

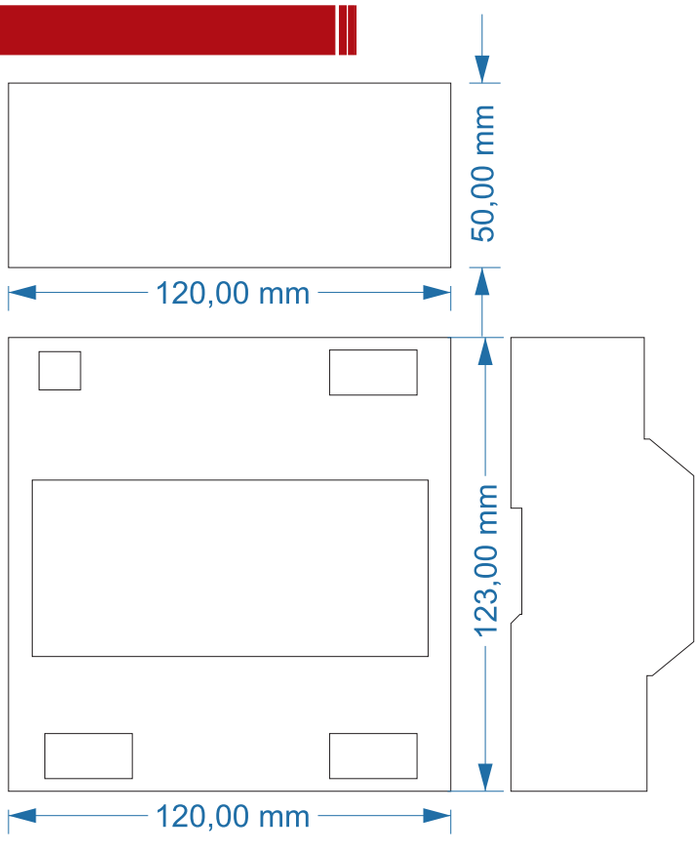

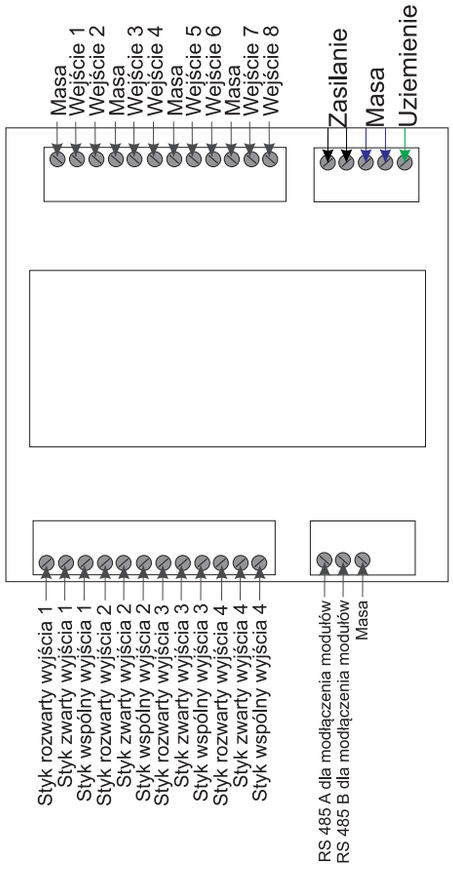

Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.